
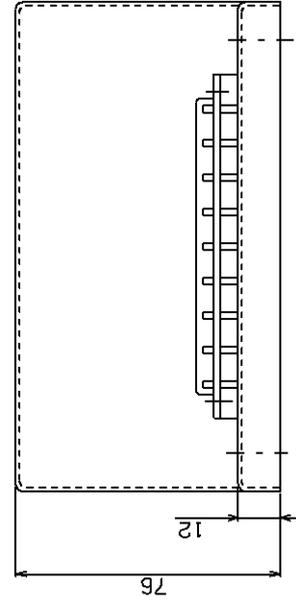
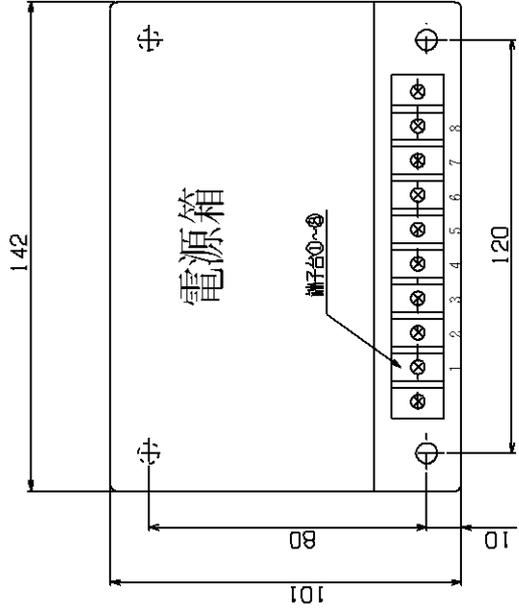


6	訂正	年月日	担当者	7	検査	年月日	担当者
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		
	△				△		

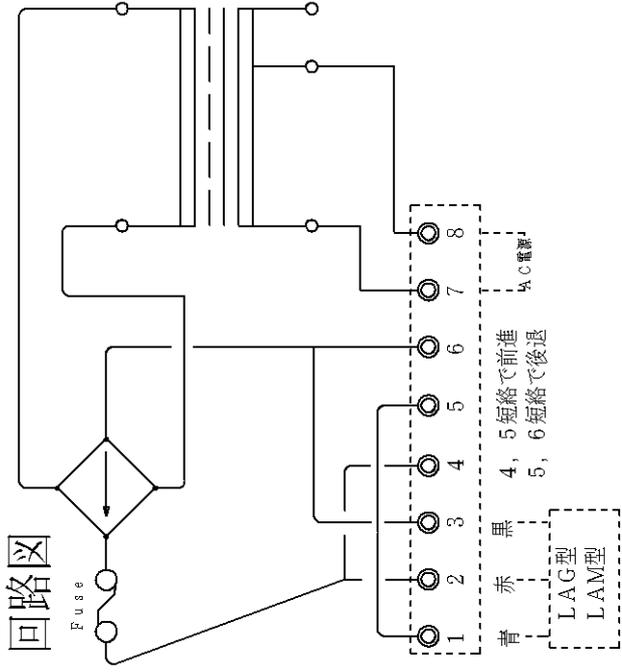

電源箱 LAP型仕様表

仕様	電源	出力	電流	使用機種
	型式	50~60 C/S	DC	mA
LAP-112	100	12	1000	LAG
LAP-212	200	12	1000	LAG
LAP-124	100	24	1000	LAM
LAP-224	200	24	1000	LAM

三番線製造	△	検査	年月日	担当者
品名	LAP型電源箱	数量		
品番		重量		
製造		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者
検査		検査	年月日	担当者

△ X SUZUKI SEIMITSU KIKAI CO.